

Số: /Th-BV  
V/v: Yêu cầu báo giá lắp đặt bổ sung hệ thống khí y tế.

Nghệ An, ngày tháng năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

### Kính gửi: Các đơn vị cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm lắp đặt bổ sung hệ thống khí y tế tại bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Địa chỉ: Km5, đại lộ Lenin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Nguyễn Việt Quang

- Chức vụ: Phó trưởng phòng Vật tư – Thiết bị y tế

- Số điện thoại: 0904 625 637

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Các nhà cung cấp dịch vụ gửi báo giá theo cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Km5, đại lộ Lenin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An.

**Trên bì thư ghi rõ nội dung báo giá cho danh mục cụ thể.**

- Nhận qua Email: bmed.nafgh@gmail.com (Các đơn vị gửi bản scan kèm bản mềm (Word/Excell..))

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 08 tháng 08 năm 2024 đến trước 16h ngày 19 tháng 08 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90, kể từ ngày 19 tháng 08 năm 2024.

## II. Nội dung yêu cầu báo giá

### 1. Danh mục hàng hóa và dịch vụ:

STT	Danh mục	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	Số Lượng
1	Ổ khí oxy	Sử dụng chuyên cho oxy. Chuẩn đầu ra AFNOR. Có cấu tạo riêng biệt cho từng loại khí chống lắp lẫn các loại khí với nhau. Áp suất hoạt động 4-8 bar. Để ổ khí có van 1 chiều giúp việc bảo trì ngõ ra dễ dàng, không ảnh hưởng đến có ngõ ra khác khi tháo đầu ngõ ra. Đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế ISO 13485 Năm sản xuất: 2023 trở về sau, sản phẩm mới 100%	Cái	6
2	Ổ khí hút	Sử dụng chuyên cho hút dịch, đàm, nhớt,... Áp suất hoạt động 4-8 bar Chuẩn đầu ra AFNOR. Có cấu tạo riêng biệt cho từng loại khí chống lắp lẫn các loại khí với nhau. Để ổ khí có van 1 chiều giúp việc bảo trì ngõ ra dễ dàng, không ảnh hưởng đến có ngõ ra khác khi tháo đầu ngõ ra. Đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế ISO 13485 Năm sản xuất: 2023 trở về sau, sản phẩm mới 100%	Cái	3
3	Ổ khí nén 4 bar	Sử dụng chuyên cho khí nén y tế (khí nén 4 bar). Chuẩn đầu ra AFNOR. Có cấu tạo riêng biệt cho từng loại khí chống lắp lẫn các loại khí với nhau. Áp suất hoạt động 4-8 bar. Để ổ khí có van 1 chiều giúp việc bảo trì ngõ ra dễ dàng, không ảnh hưởng đến có ngõ ra khác khi tháo đầu ngõ ra. Đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế ISO 13485 Năm sản xuất: 2023 trở về sau, sản phẩm mới 100%	Cái	3
4	Bảng đầu giường(hộp đầu giường)	Được làm bằng vật liệu nhôm định hình hoặc tương đương Có vị trí chờ cho Ngõ ra khí y tế: Khí Oxy; Khí nén $\geq 4$ bar (MA4); Khí hút chân không (VAC) Có thể lắp tối thiểu 04 ổ điện Được thiết kế và lắp đặt phù hợp với hiện trạng và yêu cầu thực tế. Năm sản xuất: 2023 trở về sau, sản phẩm mới 100%	Mét	6
5	Ổng đồng	Đường kính: $\text{Ø}10\pm 5\%$ Độ dày ống $\geq 0,7\text{mm}$ Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 Năm sản xuất: 2023 trở về sau, sản phẩm mới 100%	Mét	8,5

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	Số Lượng
6	Ống đồng	Đường kính: $\varnothing 12 \pm 5\%$ Độ dày ống $\geq 0,7\text{mm}$ Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 Năm sản xuất: 2023 trở về sau, sản phẩm mới 100%	Mét	27,5
7	Ống đồng	Đường kính: $\varnothing 16 \pm 5\%$ Độ dày ống $\geq 0,7\text{mm}$ Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 Năm sản xuất: 2023 trở về sau, sản phẩm mới 100%	Mét	58,5
8	Ống đồng	Đường kính: $\varnothing 22 \pm 5\%$ Độ dày ống $\geq 0,7\text{mm}$ Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 Năm sản xuất: 2023 trở về sau, sản phẩm mới 100%	Mét	23
9	Van chặn khí	Đường kính: $\sim \varnothing 15\text{mm}$ Áp suất làm việc: 55 Bar Được thiết kế và làm sạch đặc biệt để sử dụng trong hệ thống khí y tế. Đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế ISO 13485 Năm sản xuất: 2023 trở về sau, sản phẩm mới 100%	Bộ	2
10	Van chặn khí	Đường kính: $\sim \varnothing 22\text{mm}$ Áp suất làm việc: 55 Bar Được thiết kế và làm sạch đặc biệt để sử dụng trong hệ thống khí y tế. Thiết kế chống ăn mòn và không sử dụng mạ kẽm Đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế ISO 13485 Năm sản xuất: 2023 trở về sau, sản phẩm mới 100%	Bộ	1
11	Ổ điện và dây nguồn	Bao gồm: 12 ổ đôi loại ba chấu, -Dây 2x4mm $\sim 45\text{m}$ - Dây 2x2.5mm $\sim 10\text{m}$ -Dây tiếp địa đơn 2,5mm, $\sim 45\text{m}$ Đạt tiêu chuẩn Việt Nam	Lô	1
12	Co nối các loại	Tương thích với ống đồng, dùng để kết nối đường ống	Lô	1
13	Vật tư lắp đặt, vật tư tiêu hao	Bao gồm chai khí, que hàn, tem dán chỉ thị.... Đầy đủ phục vụ công tác thi công	Lô	1
14	Nhân công lắp đặt và chi phí vận chuyển		Gói	1

## 2. Bản vẽ thiết kế:

Bao gồm bản vẽ thể hiện hướng đi của đường ống và khu vực thi công tại phụ lục 01 kèm theo.

## 3. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Địa chỉ: Km5, đại lộ Lenin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An.

4. Giá báo giá đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí khác.
5. Nhà cung cấp báo giá thực hiện theo: Mẫu yêu cầu báo giá kèm theo tại phụ lục 02 kèm theo.


***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu VT;

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trịnh Xuân Nam**

# PHỤ LỤC 01. BẢN VẼ THIẾT KẾ

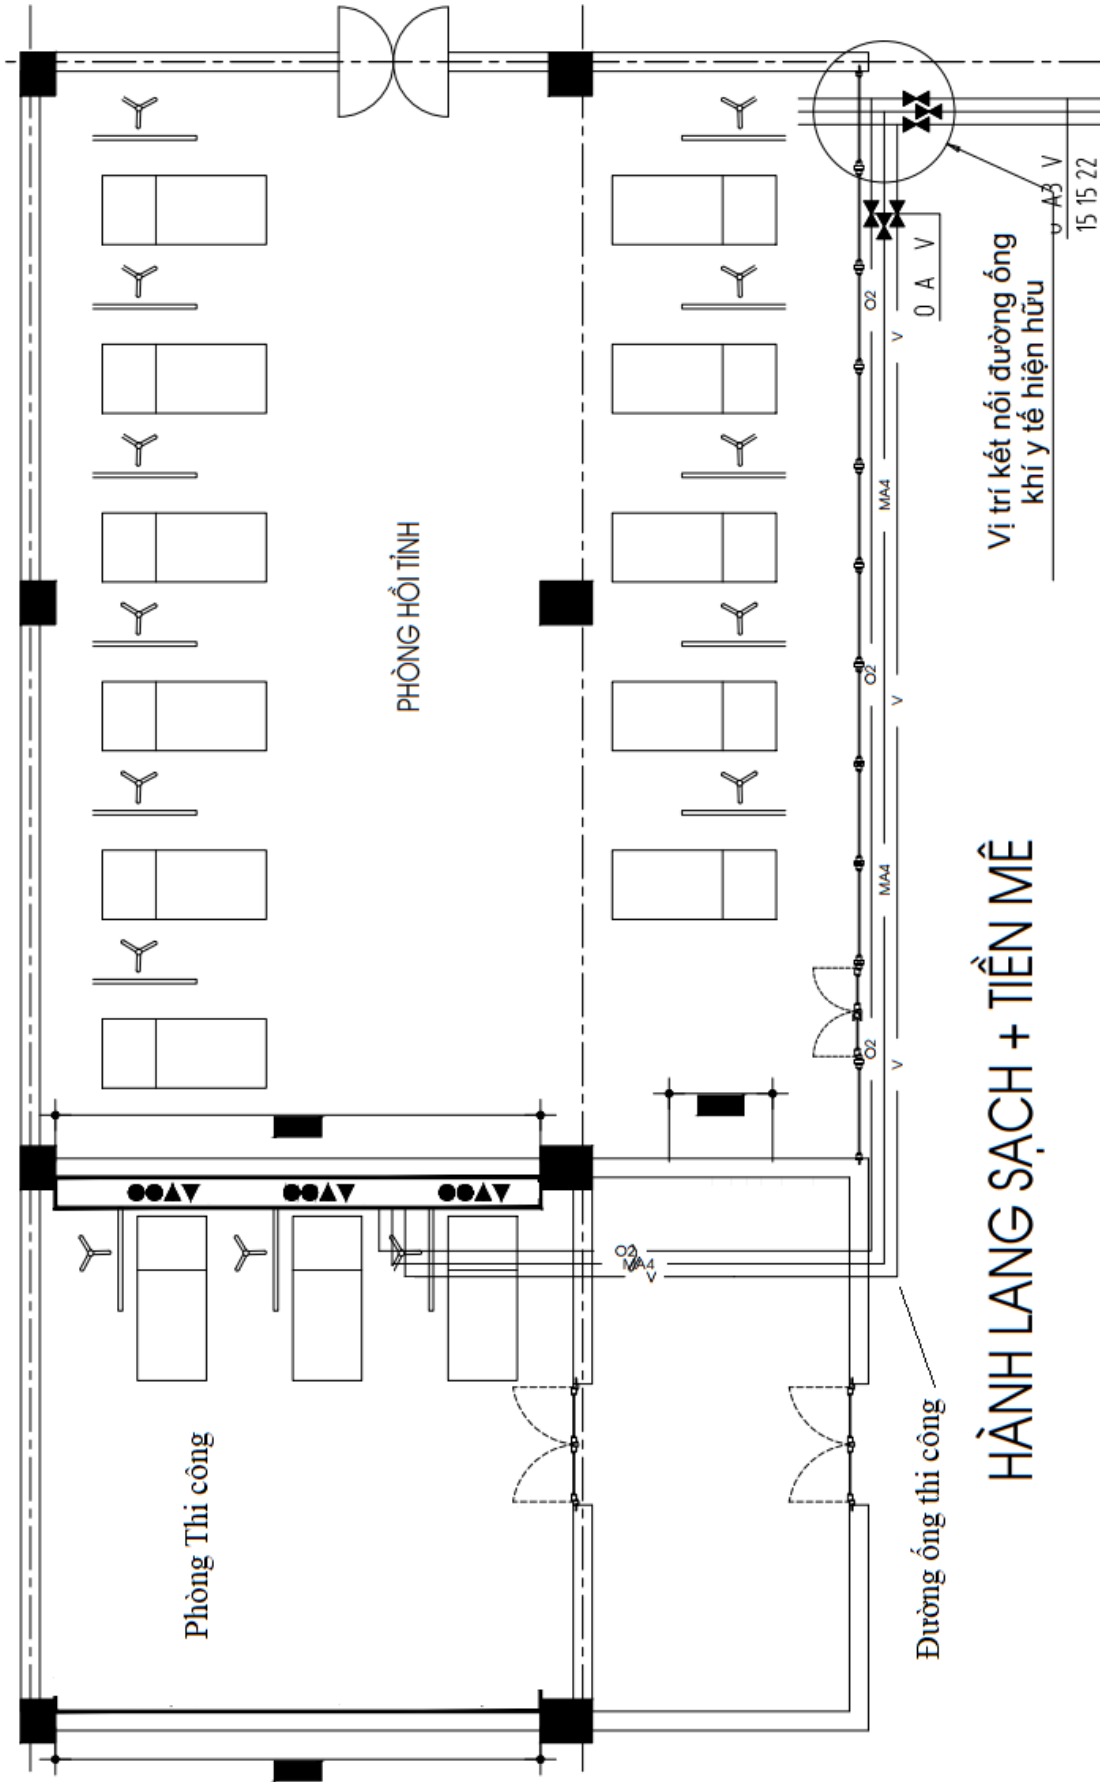

## HÀNH LANG SẠCH + TIỀN MÊ

Vị trí kết nối đường ống  
khí y tế hiện hữu

Đường ống thi công

15 15 22

1/3

**PHỤ LỤC 02. MẪU BÁO GIÁ**  
**BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>**

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

*Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi.....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp hàng hoá như sau:*

1. Báo giá cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho hệ thống khí y tế:

STT	Nội dung	Tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
<b>Tổng cộng: (Đã bao gồm thuế, phí và các chi phí khác)</b>						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm...[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo **giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá**].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

, ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp<sup>(2)</sup>**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

**Ghi chú:**

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.